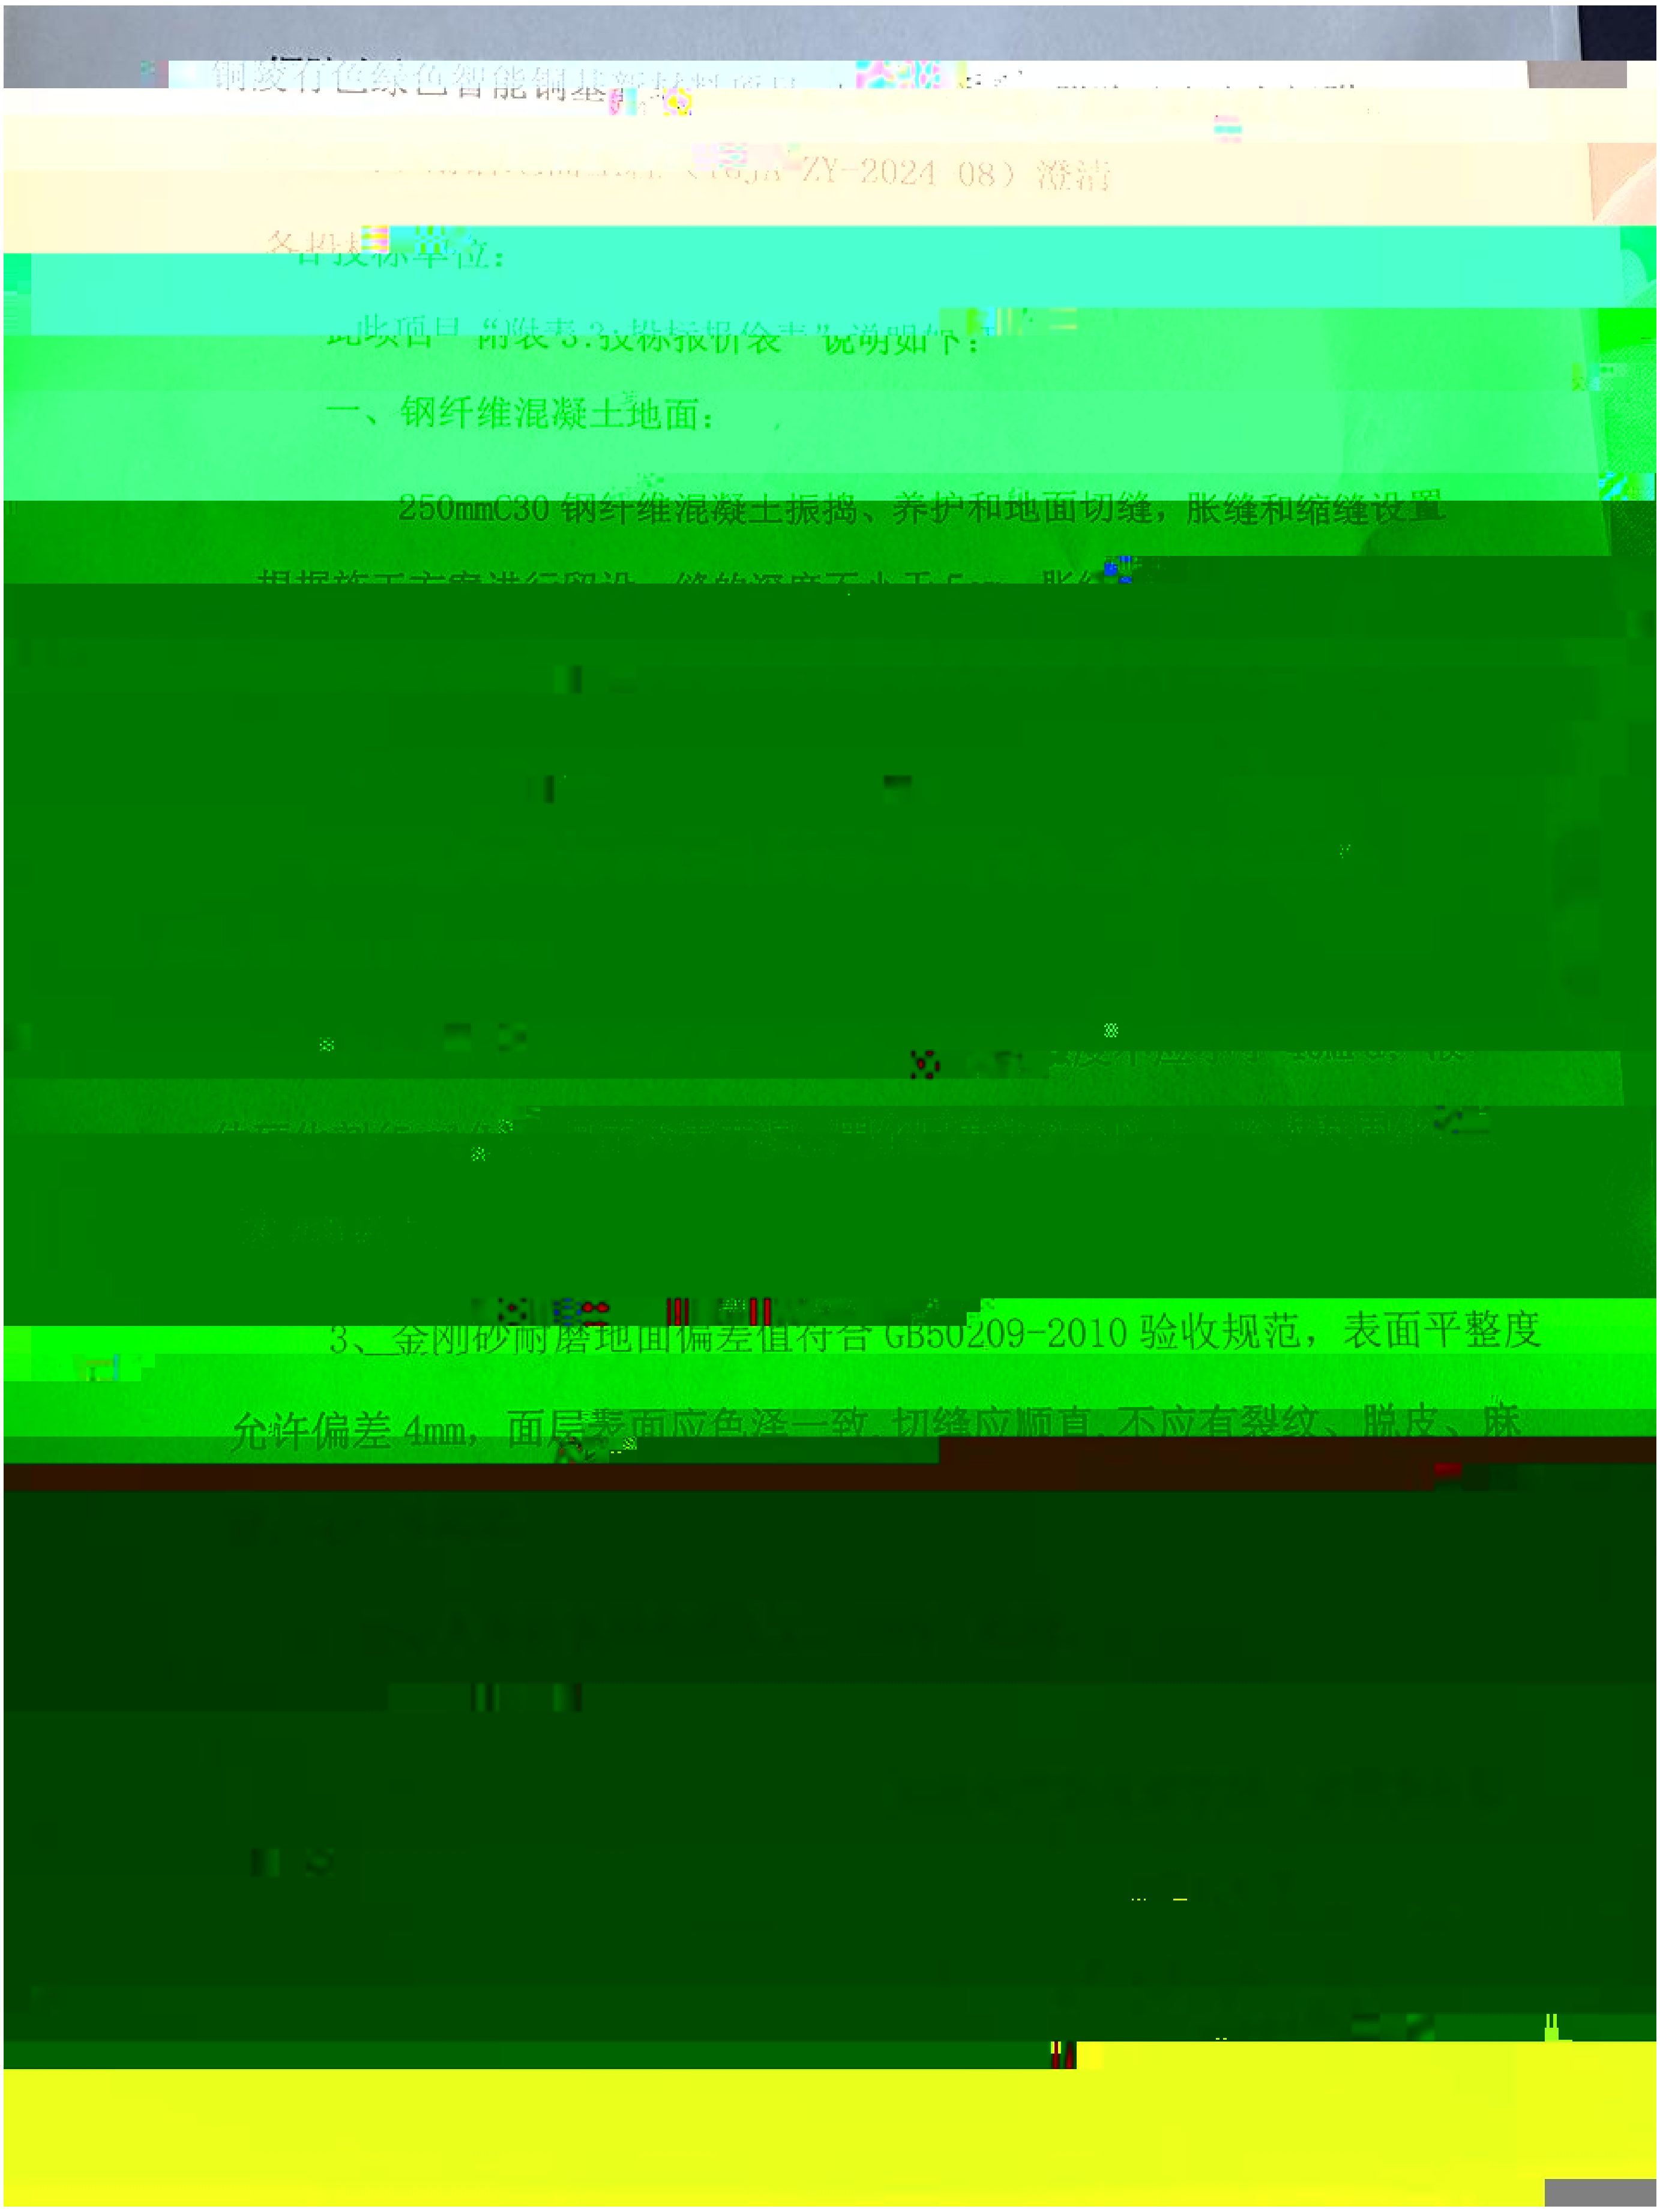

铜陵有色绿色智能铜基[illegible]

[illegible] ZY-2024 08）澄清

各投标单位：

此项目“附表3.投标报价表”说明如下：

一、钢纤维混凝土地面：

250mmC30 钢纤维混凝土振捣、养护和地面切缝，胀缝和缩缝设置根据施工方案进行留设，缝的深度不小于[illegible]

[illegible]

3、金刚砂耐磨地面偏差值符合 GB50209-2010 验收规范，表面平整度允许偏差 4mm，面层表面应色泽一致 切缝应顺直 不应有裂纹、脱皮、麻[illegible]